

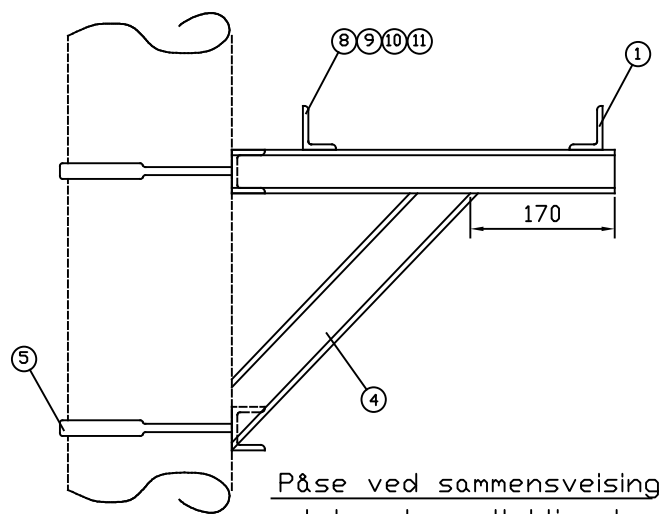
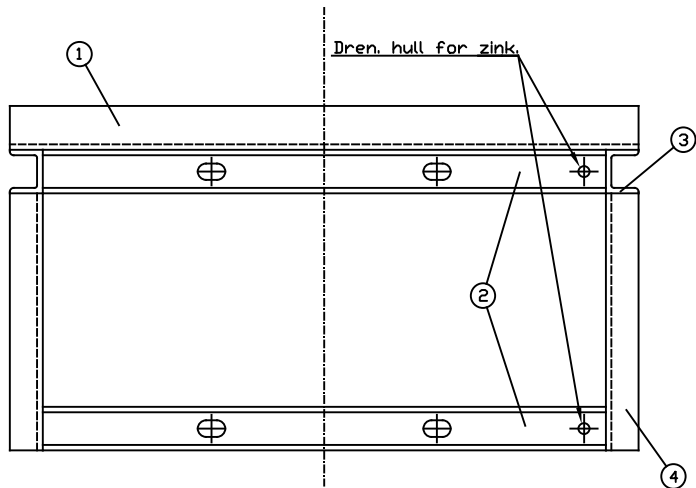
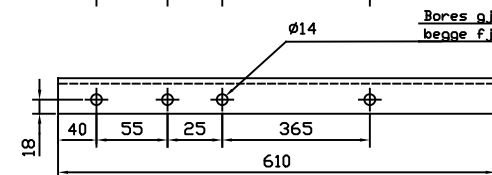



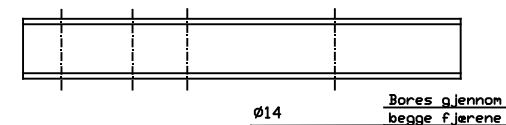


Påse ved sammensveising
at bærekonsoll blir plan
på stolpeside.

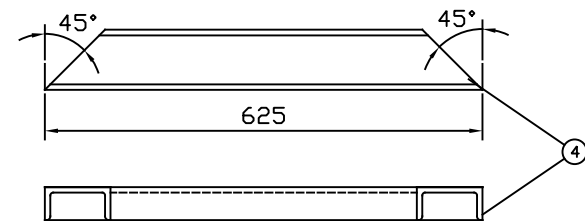

Alle sammensveisinger
må gjøres ekstra solid.

Bærekonsoll er ferdig boret for å kunne motta
30-50-100 kVA transf. "gammel" og "ny" type.

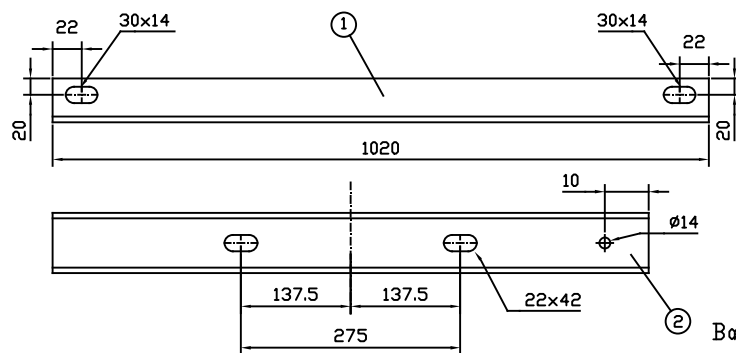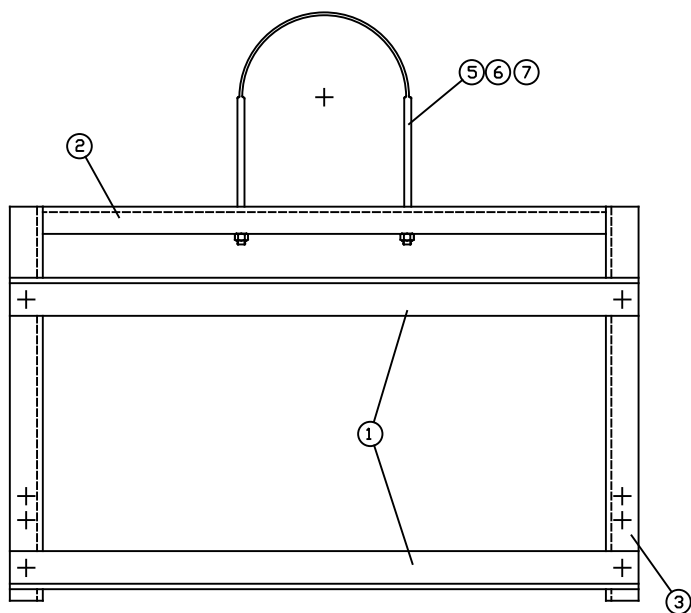

04	Flyttet avl.hull pos 1 til 7 mm fra kanten	RAA		FL og FM	03/10/2018
03	Innført avl. hull pos 1	RAA	RAA	FL	11/12/2014
2	Div. rettinger	DKP			15/05-97
5	Endret hullavstand for festeboyle fra 240 til 275 mm	RS	HA	RT	25,10,2019
REV.	SDNE	REVISJONER		TEGNET	KONTR.
				GODKJENT	DATO

TEGNET MaG	DATO 11/11/83	TILLATTE AVVIK FOR IKKE TOLERANSESATTE MAL	NS-1432 B	NS-ISO-2768-1 MIDDELS	MALESTOKK 1:1	
KONTROLLERT	DATO	KUNDE/ANLEGG			SAMMENSTILLING TEGNING	
GODKJENT	DATO	PRODUKT			INTERN STANDARD	
		TEGNINGSTITTEL TRANSFORMATOR 30-50-100 BÆREKONSOLL FOR TRANSFORMATOR			ERST. FOR	
					ERST. AV	
					TEGNING NR.	
					T2-300228	
© Norsk Transformator AS		DENNE TEGNING ER VAR EIENDOM OG MA IKKE KOPIERES ELLER FOREVISES UVEITKOMMENDE				